


Die Rohrleitungen gelten als dicht, wenn der nach der Prüfzeit gemessene Druckabfall Δp geringer ist, als der in Tabelle 3 aufgeführte Wert.

- Die Angaben der bestehenden Werkleitungen können von der tatsächlichen Lage abweichen und sind unverbindlich.
- Die genaue Lage, Tiefe und Verlegeart sind durch geeignete Sondierungen zu ermitteln.
- Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt der Verfasser keine Haftung.
- Vor Baubeginn sind die aktuellen Pläne der Werkleitungseigentümer einzufordern.
- Im Nahbereich der Leitungen darf nicht mit Baugeräten gearbeitet werden. Folgeschäden sind vom Verursacher zu tragen.



Bauobjekt: **Erschliessung Unterer Steinler**
Abschnitt Alte Wildeggerstrasse bis Weidweg

Planbezeichnung: **Längenprofil 1:200/50**
Thujaweg

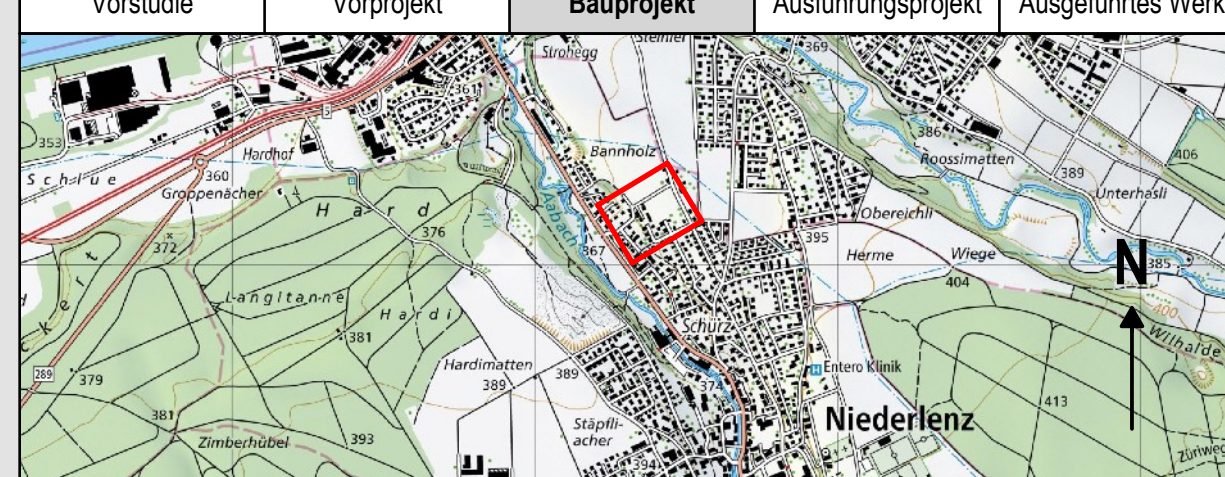

 Bodmer Bauingenieurie AG Industriestraße 25 · 5033 Buchs AG 062 838 21 80 · info@bodmering.ch	Plan-Nr. 2539 / 03		Format: 60/168
		Name	Datum
	Projekt / Statik	sl	Juli 2025
	Gezeichnet	bt	13. August 2026
	Geprüft	sl	13. August 2026
	Freigegeben	sl	13. August 2026
	Änderungen	A .	.
		B	.

